



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ VANDENYS“



2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2023 m.

TURINYS

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ	3
BENDROVĖS VADOVO ŽODIS	3
I SKYRIUS	
BENDROVĖS STRATEGIJA IR TIKSLAI.....	3
II SKYRIUS	
VYKDOMOS APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA.....	4
III SKYRIUS	
INFORMACIJA APIE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKĄ IR PAGRINDINES KLIENTŲ GRUPES	4
IV SKYRIUS	
PERSONALAS, ATLYGINIMŲ POLITIKA.....	4
V SKYRIUS	
PAGRINDINIAI ĮVYKIAI TURĖJĘ ESMINĖS REIKŠMĖS BENDROVĖS VEIKLAI	5
VI SKYRIUS	
DALYVAVIMAS INVESTICINIUOSE PROJEKTUOSE.....	6
VII SKYRIUS	
FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ.....	7
VIII SKYRIUS	
PASIEKTŲ REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS TIKSLAMS.....	13
IX SKYRIUS	
INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ.....	14
X SKYRIUS	
RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS.....	15
XI SKYRIUS	
VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS.....	15

INFORMACVIJA APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių vandenys“
Bendrovės kodas	154138664
Buveinės adresas	Liudiškių g. 28, LT-29126 Anykščiai
Isteigimo data	UAB „Anykščių vandenys“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1991 m. rugsėjo 16 d.
Bendrovės vadovas	Direktorius Egidijus Šileikis
Išstatinis kapitalas, akcijų pokytis	Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 721 497,28 Eur.
Pagrindinė veikla	Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK2): Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36); Nuotekų valymas (37).

BENDROVĖS VADOVO ŽODIS

2022-aisiais metais bendrovė dirbo sutelktai ir nuosekliai, laikydamosi veiklos ir plėtros planuose numatytų kryptių. Metai buvo aktyvūs ir kupini iššūkių. Esame viena iš strateginių įmonių šalyje, todėl net ir šiuo nelengvu laikotarpiu nedirbti tiesiog negalime – privalome užtikrinti gyvybiškai svarbių vandentvarkos paslaugų teikimą. Šis laikotarpis pareikalavo mūsų kantrybės, rūpestingumo ir atsakingo požiūrio į savo darbą.

Ambicingus planus ir užmojus šiais 2023 m. siejame su pradėtais darbais: patikimai aprūpinti vartotojus (abonentus) tik geros kokybės geriamuoju vandeniu, tvarkyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkos apsaugos keliamus reikalavimus, laikytis įsipareigojimų aplinkai, darbuotojams, visuomenei, bei tęsti pradėtus projektus.

Pagarbiai norėčiau padėkoti savo kolegoms, dirbantiems įmonėje, už jų kasdienį darbą, profesionalumą ir pagalbą 2022 metais.

I SKYRIUS

BENDROVĖS STRATEGIJA IR TIKSLAI

Vadovaujantis Bendrovės 2021–2025 metų strateginiu planu ir raštu dėl Anykščių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Anykščių vandenys“ pagrindiniai Bendrovės siekiai yra užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės veiklą, tinklo patikimumą, aukštą paslaugų kokybę, esamų klientų aptarnavimą, saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje ir šių paslaugų plėtrą.

Strateginiai veiklos tikslai:

- Užtikrinti bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę;
- Didinti eksploatuojamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumą;

- Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą;
- Būti pažangos siekiančia ir profesionalia įmone.

II SKYRIUS

VPYKDOMOS APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams, darant mažiausią poveikį aplinkai.

Bendrovės aplinkos politika:

- Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitikties įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą;
- Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos gerinimo;
- Taupyti ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius;
- Taikyti prevencines priemones, siekiant kuo mažiau teršti aplinką, orą ir vandenį;
- Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai darbe.

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKĄ IR PAGRINDINES KLIENTŲ GRUPES

Bendrovės teikiamų paslaugų teritorija – Anykščių rajono savivaldybė.

2022 m. UAB „Anykščių vandenys“ teikė paslaugas 8 398 vnt. vartotojų,

iš jų:

3 678 vnt. - daugiabučių namų vartotojams,

4 419 vnt. - individualių namų vartotojams,

301 vnt. - abonentams (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir fiziniams asmenims perkantiems paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti).

IV SKYRIUS

PERSONALAS, ATLYGINIMŲ POLITIKA

Bendrovės vadovas – direktorius. Nuo 2021 m. balandžio mėn. direktoriaus pareigas eina Egidijus Šileikis. Direktorius vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą, siekdamas stabilaus ir efektyvaus Bendrovės darbo.

2022 m. gruodžio 31 dieną Bendrovėje dirbo 46 darbuotojai.

Vidutinis UAB „Anykščių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis 2022 m.

Eil. Nr.	Darbuotojų pareigybių grupės	2022 m.	
		Darbuotojų skaičius	VDU (mėnesinis) Eur
1.	Administracijos vadovaujantis personalas	3	2 638,11
2.	Apskaitos prietaisų santechnikai	2	1 128,33
3.	Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalviai	14	1 129,00
4.	Elektrikai	3	1 122,33
5.	Operatoriai	7	1 013,66
6.	Kiti darbuotojai	20	1190,12

Metinis Bendrovės darbo užmokesčio bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) fondas 2022 m. sudarė 874 076 tūkst. Eur.

Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas, tad organizuoja vidinius bei išorinius mokymus. 2022 metus profesiniuose mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo seminaruose dalyvavo 17 darbuotojų.

V SKYRIUS

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI TURĖJĘ ESMINĖS REIKŠMĖS BENDROVĖS VEIKLAI

2022 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 1-TS-164 (SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ VANDENYS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI) pritarta Bendrovės 2021 m. veiklos ataskaitai.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2022 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 1-TS-110 (SPRENDIMAS DĖL UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO) nustatė Bendrovės naujas, su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintas, perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas, kurios įsigaliojo nuo 2022 m. birželio 1 d.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2022 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-TS-200 (SPRENDIMAS DĖL INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO) perdavė Kunigiškių kaime, Anykščių sen. esančius vandentiekio tinklus.

2022 m. gruodžio mėn. baigti Vandens gerinimo įrenginių statybos darbai Pašilių k., Anykščių r. sav.

2022 m. gruodžio mėn. baigti vandentiekio tinklų montavimo darbai Pagirių k., Anykščių r. sav.

2022 m. gruodžio mėn. 13 d. pasirašyta sutartis su UAB „Tradisolis“ dėl geografiškai nutolusios saulės šviesos energijos elektrinės dalies nuomos.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-I- 994 (ISAKYMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ VANDENYS“ VEIKLOS PLANO 2022–2026 METAMS PATVIRTINIMO) patvirtino Bendrovės veiklos planą 2022–2026 m.

VI SKYRIUS

DALYVAVIMAS INVESTICINIULOSE PROJEKTULOSE

UAB „Anykščių vandenys“ dalyvauja investiciniame projekte pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ir antrame projekte - pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, projekto vykdytojo UAB „Anykščių vandenys“ ir Anykščių rajono savivaldybės lėšų.

- 1. Projektas.** „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (Sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba“. Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0007.

Projektą sudaro dvi veiklos: tai „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (Sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statybos darbai“ – sutarties vertė 1 193,3 tūkst. Eur, kuris jau yra įgyvendintas ir antra šio projekto veiklos dalis – vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija Anykščių mieste ir rajone. Šiuos darbus atlieka Valstybės įmonė „Valstybės žemės fondas“. Sutarties vertė 61,8 tūkst. Eur. Mieste ir rajone turi būti inventorizuota apie 41 km tinklų, tame skaičiuje apie 25 km vandentiekio ir 16 km nuotekų tinklų.

- 2. Projektas.** „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų pagal 2021-08 Nr. LAAIF-AM-FK01 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų per vartotojų nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamose teritorijoje), iki vartotojų priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. (gyventojų ekvivalentas)“.

Projektu numatyta prijungti 23 gyvenamuosius būstus prie Anykščių mieste esančių centralizuotų nuotekų tinklų. Jų prijungimui preliminariai reikės pakloti apie 374 m nuotekų tinklų, iš kurių apie 15 m planuojami slėginiai. Bendra projekto vertė – 79,5 tūkst. Eur. 2022 m. su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) pasirašyta Subsidijos teikimo sutartis, pagal kurią APVA išsipareigojo suteikti 48,3 tūkst. Eur subsidiją projekto įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėnesių.

Igyvendinus projektą, sumažės netvarkomų ar decentralizuotai tvarkomų nuotekų kiekis Anykščių aglomeracijoje. Projektas užtikrins Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymą.

3. Projektas. „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų (3 etapas)“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2022 m. rugpjūčio 9 d. kvietimu „Gyventojų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2022-08 LAIIF-AM-FK03“, Bendrovė pateikė paraišką pagal Priemonę: „Nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos pagrįstoje nuomonėje“. Paraiška buvo patvirtinta ir 2022 m. gruodžio 22 d. su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau APVA) buvo pasirašyta Subsidijos teikimo sutartis. APVA įsipareigojo sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka suteikti 27 000 tūkst. Eur subsidiją projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų (3 etapas)“ įgyvendinimui. Projektu planuojamas pasiekti rodiklis – 9 gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų.


Igyvendinus projektą, sumažės netvarkomų ar decentralizuotai tvarkomų nuotekų kiekis Anykščių aglomeracijoje.

VII SKYRIUS

FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Vandens gavyba. UAB „Anykščių vandenys“ eksploatuoja 35 vandenvietes. Iš Anykščių miesto vandenvietės geriamasis vanduo tiekiamas Anykščių miestui, Ažuožerių, Pagirių, N. Elmininkų ir Vėjališkio gyvenvietėms. Iš Smėlynės vandenvietės vanduo tiekiamas Smėlynės, Troškūnų ir Vaidlonių gyvenvietėms. Iš Janušavos vandenvietės vanduo tiekiamas Kavarsko m., Dauginčių ir Janušavos gyvenvietėms.


2022 m. išgauta 552,302 tūkst. m³ vandens. Realizuota 461,822 tūkst. m³ vandens. Lyginant su 2021 m. vandens išgavimas sumažėjo 0,566 tūkst. m³, realizacija sumažėjo 5,631 tūkst. m³.

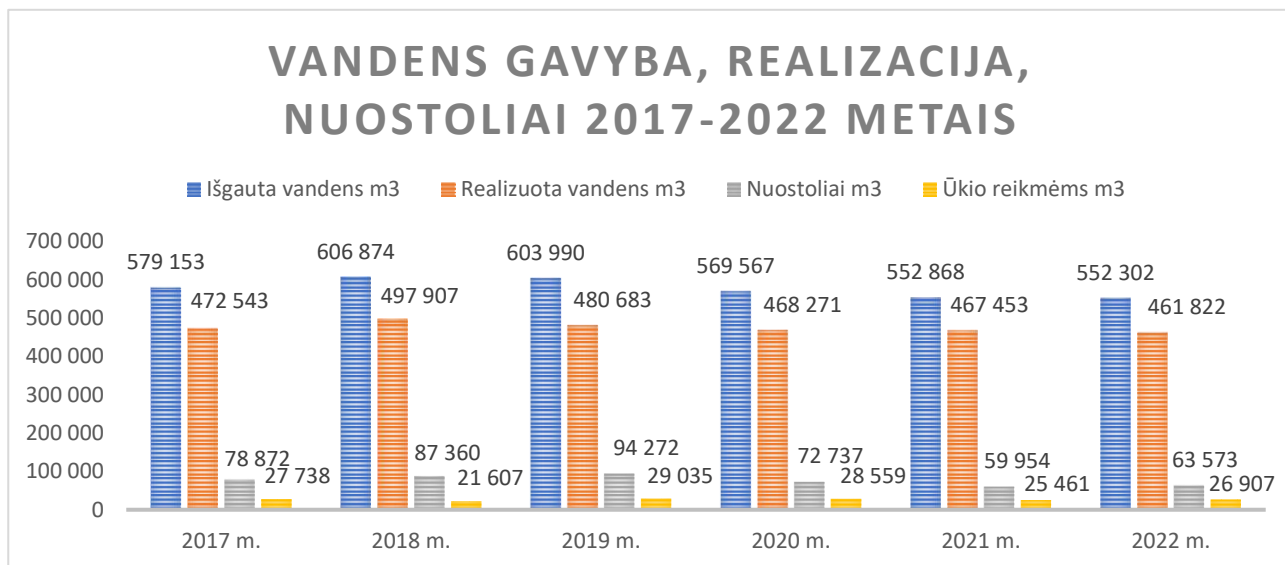

2022 m. Vandens netektis sudarė 11,51 % (63,573 tūkst. m³). Lyginant su 2021 m. vandens netektis padidėjo 0,67 %.

26,907 tūkst. m³ (5 % viso išgauto vandens) panaudota vandenviečių ir nuotekų valyklos technologinėms reikmėms, tinklų plovimui, gaisrų gesinimui.

Vandentiekio tinklai. Šiuo metu UAB „Anykščių vandenys“ eksploatuoja 267 km vandentiekio tinklų. Prie vandentiekio tinklų prijungti 232 hidrantai. Vandens tiekimo paslauga naudojami 7 973 vartotojai. 2022 m. prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 162 nauji vartotojai. Vartotojai jungėsi Anykščių m., Kurklių k., Kuniškių k., Keblonių k. Pagirių k., SB „Šaltupys“ ir kitose gyvenvietėse.

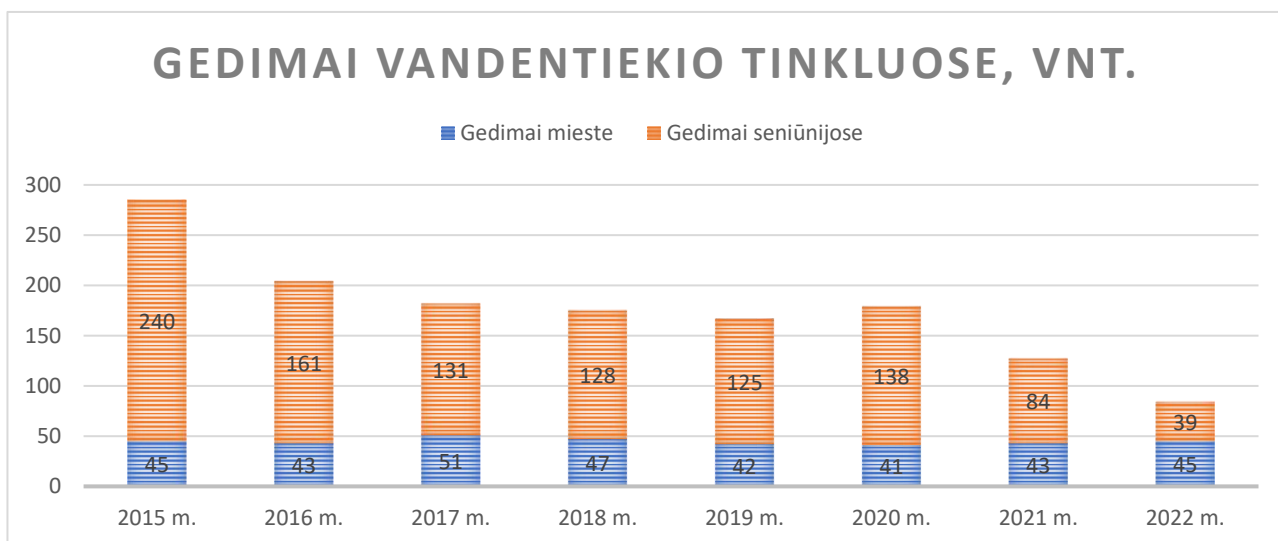

2022 m. vandentiekio tinkluose įvyko 84 gedimai: kaimuose - 45 gedimai (54 %), Anykščių mieste – 39 (46%) gedimai. Pagrindinės avarijų priežastys: vamzdynai pakloti neparuošus pagrindo, dalis vamzdynų plieniniai, kurie veikiami išorinių veiksnių surūdijo, ketinių vamzdžių sandūros užpildytos virve, kuri supuvo, plastmasiniai vamzdynai sujungti metaliniais trišakiais ir movomis, kurie surūdijo.


Vandens kokybė. 2022 metais buvo paimti 204 A grupės (mikrobiniai rodikliai - žarninės lazdelės, indikatoriniai - koliforminės bakterijos, kolonijas sudarantys vienetai 22° C, spalva, drumstumas, skonis, kvapas, vandenilio jonų koncentracija, savitas elektros laidis) geriamojo vandens mėginiai ir nustatyti 1062 rodikliai. B grupės (mikrobiniai rodikliai - žarninių enterokokų skaičius 100 ml.; indikatoriniai - aliuminis, amonis, chloridas, bendroji geležis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, natris, parametrų vertės; cheminiai toksiniai - švinas, gyvsidabris, nikelis, nitratas, nitritas, aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas, kiti pesticidai, pesticidų suma, daugiakiliai aromatiniai angliavandeliniai, selenas, tetrachloretenas ir trichloretenas, haloformų suma) buvo paimti 204 mėginiai ir ištirta 2 340 rodiklių. Tyrimai atliekami UAB „Ukmergės vandenys“, UAB „Vandens tyrimai“ ir Radiacinės saugos centro laboratorijose.

Šiuo metu UAB „Anykščių vandenys“ eksploatuoja 28 vandens gerinimo stotis. 2022 m. nugeležinimo stotyse išvalyto vandens realizuota 456,881 tūkst. m³, tai sudaro 98,9 % viso realizuoto vandens. Pašilių gyvenvietėje 2022 m. pradėta eksploatuoti nauja vandens gerinimo stotis.


Nuotekų surinkimas. Anykščių rajone Bendrovė eksploatuoja 166,7 km nuotekų tinklų. Išleidžiamos į nuotakyną nuotekos patenka į Bendrovės eksploatuojamus valymo įrenginius.

Nuotekų tvarkymo paslauga naudojami 6 297 vartotojai. 2022 m. prie nuotekų tinklų prisijungė 135 nauji vartotojai.

Ataskaitiniais metais nuotekų tinkluose įvyko 221 gedimai (didžioji dalis – užsikišimai): kaimuose – 13 gedimų, Anykščių mieste – 208 gedimai (94 %).

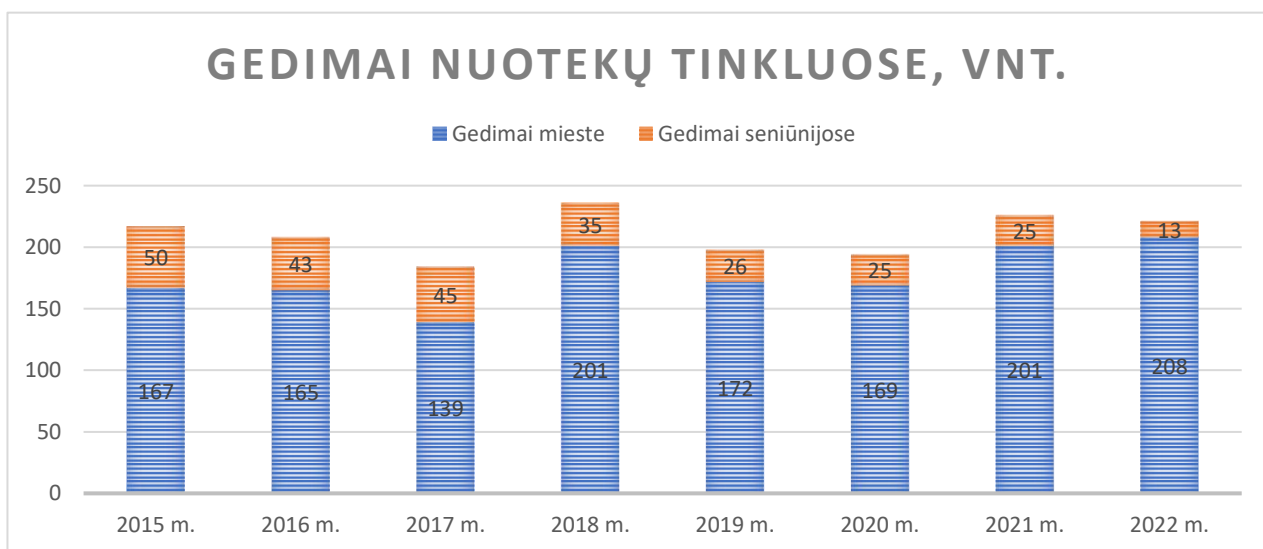

Nuotekų valymas ir nuotekų valymo kokybė. Bendrovė eksploatuoja 11 nuotekų valymo įrenginių. 2022 m. buitinių ir gamybinių nuotekų išvalyta 782,817 tūkst. m³, iš jų 88 %, t. y. 690,846 tūkst. m³ (2021 m. 600,072 tūkst. m³) Anykščių miesto valymo įrenginiuose.

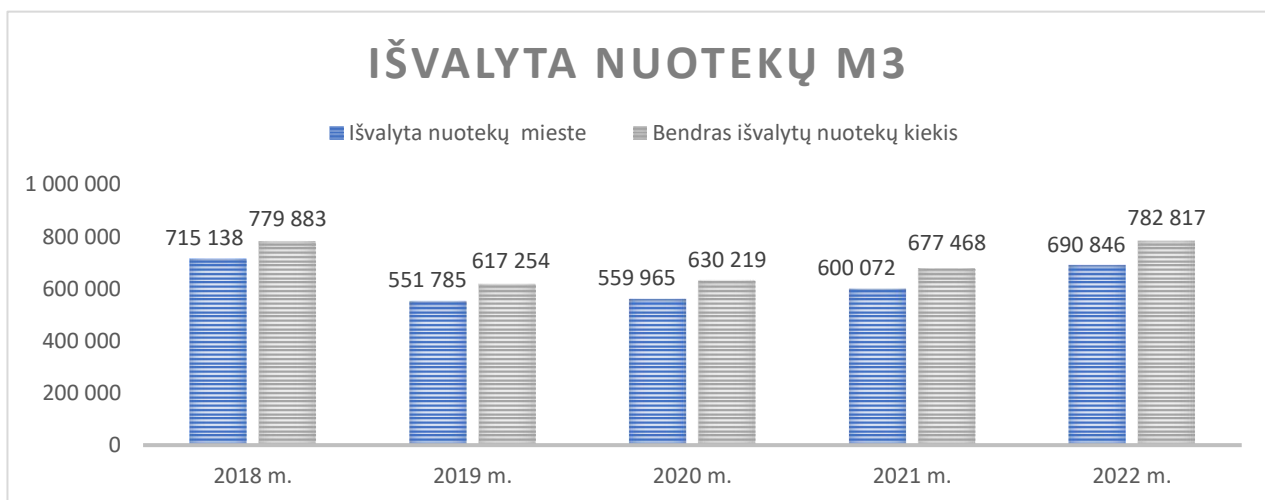

Anykščių miesto valymo įrenginių išvalymo kokybė kontroliuojama pagal 4 taršos parametrus: BDS7, bendrą azotą, bendrą fosforą ir Di (2-etilheksil) - ftalatus. 2022 m. Anykščių miesto valymo įrenginių nuotekų išvalymo kokybė atitiko taršos leidime nustatytus reikalavimus.


1. Lentelė. Valymo įrenginių išvalymo kokybė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose	Metinė LT	Išvalymo efektyvumas %
1.	BDS7	t	3,1905	16,15	98
2.	Bendrasis azotas	t	6,8916	14,25	82
3.	Bendrasis fosforas	t	0,4028	1,9	92
4.	Di (2-etilheksil)-ftalatas	t	0,0004	0,00438	Nenustatomas

Per 2022 metus nuotekų laboratorijoje iš viso atlikta 4 223 nuotekų tyrimų. Iš jų 3 747 – tiriant valymo įrenginių ėminių ir paviršinių vandenį, 91 – tiriant paviršinius miesto nuotekas ir 385 – užsakomieji tyrimai, tiriant kitų įmonių nuotekų ir paviršinių vandenų kokybę.

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų vartojimas. Lyginant su 2021 m., 2022 m. vandens realizacija sumažėjo 5,631 tūkst. m³ (-1.2 %) (realizuota 461,822 tūkst. m³ vandens) iš jų rajono gyventojų vandens suvartojimas sumažėjo 16,307 tūkst. m³, tačiau 10,668 tūkst. m³ daugiau suvartojo kiti abonentai: įmonės, įstaigos ir organizacijos.

VANDENS IR NUOTEKŲ REALIZACIJA 2017 - 2022 M., M3

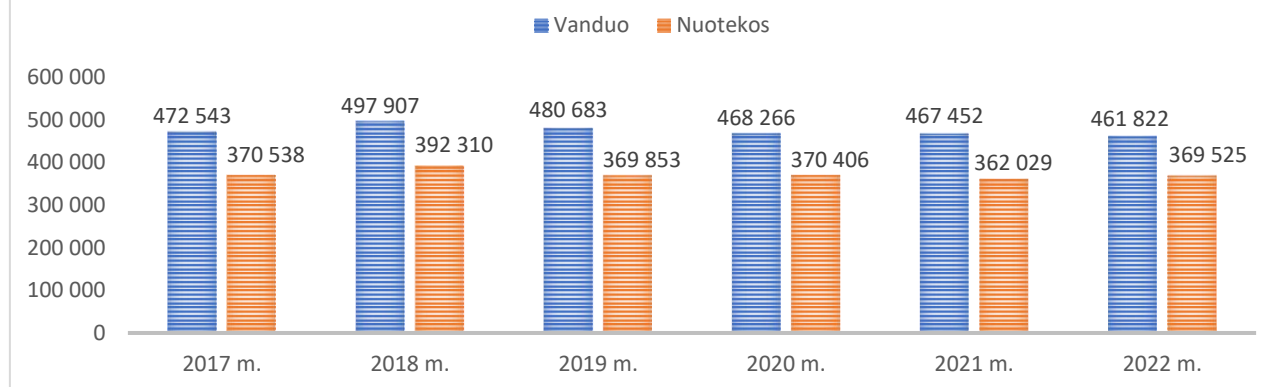

Nuotekų realizacijos kiekis 2022m. lyginant su 2021 m. padidėjo 5,295 tūkst. m³ (1,4 %) (realizuota 369,525 tūkst. m³ nuotekų), iš jų 2,681 tūkst. m³ nuotekų gauta mažiau iš gyventojų, o 11,58 tūkst. m³ daugiau iš įmonių, įstaigų ir organizacijų.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir eksploatacija. 2022 m. naujai įrengta 237 vnt. vandens apskaitos prietaisų.

Šiuo metu 18 vnt. vartotojų ir abonentų apskaitos prietaisų neturi. Neturintiems apskaitos prietaisų vartotojams ir abonentams suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal normas.

2022 m. pakeista 1 606 vnt. ir metrologiškai patikrinta 138 vnt. geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose, individualiuose namuose ir įmonėse.

Teikiamų paslaugų kainos. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kiekvienais metais.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. O3E- 94 „Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ buvo suderintos ir Tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-902 „Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ nustatytos vienašališkai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2022 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 1-TS-110 „Dėl UAB „Anykščių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė Bendrovės naujas, su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintas, perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2022 m. birželio 1 d.

Investicijos. 2022 m. bendrovėje atlikta darbų ir įsigyta turto už 358,08 tūkst. Eur. Iš to skaičiaus investuota:

- į vandens gerinimą – 84,86 tūkst. Eur, iš kurių bendrovės lėšos – 3,16 tūkst. Eur ir 81,70 tūkst. Eur Savivaldybės lėšos;
- į vandens tiekimą - 43,36 tūkst. Eur, iš kurių bendrovės lėšos – 24,91 tūkst. Eur ir 18,45 tūkst. Eur Savivaldybės lėšos;
- nuotekų valymą – 167,19 tūkst. Eur. bendrovės lėšų.

2022 m. įsigyti 4 automobiliai, kurių vertė 32,8 tūkst. Eur. Buvo įsigyta 11 vandens ir nuotekų siurblių, kurių vertė 15,3 tūkst. Eur. Bei kitas ilgalaikis turtas (gaisriniai hidrantai; akumuliacinė talpa ir kt.), kurių vertė 14,57 tūkst. Eur. Visas šis ilgalaikis turtas įsigytas iš nuosavų bendrovės lėšų.

Skolos. 2022 metais už suteiktas paslaugas bendra skola Bendrovei padidėjo nuo 202,2 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d.) iki 212,1 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d.). Teisminės skolos sumažėjo nuo 40,6 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d.) iki 36,7 tūkst. Eur.

Bendros skolos padidėjimą Bendrovei lėmė bendrą šalies ekonominę situaciją. Pabrangus energijai, šildymui, kurui ir maistui, sparčiai didėjant infliacijai, daugumos gyventojų išlaidos augo sparčiau, nei pajamos, ko pasakoje išaugo bendras gyventojų įsiskolinimas.

Per 2022 m. antstolių išieškota ir Bendrovei pervesta suma – 3,8 tūkst. Eur.

Bendrovė su tiekėjais ir rangovais atsiskaito laiku, praterminuotų skolų neturi.

Pajamos. 2022 metais iš viso gauta 1764,09 tūkst. Eur pajamų. Iš pagrindinės veiklos – 1690,87 tūkst. Eur.

1. Lentelė. Pajamos

Pajamos, tūkst. Eur	2022 m.	2021 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, %
Pagrindinės veikos pajamos:	1690.87	1603.74	87.13	5.44
○ Pajamos už vandens tiekimą	553.89	568.52	-14.63	-2,57
○ Pajamos už nuotekų tvarkymą	887.41	816.06	71.35	8.75
○ Pajamos už nuotekų surinkimą asenizacijos transporto priemonėmis	34.69	20.58	14.11	68.57
○ Pajamos už apskaitos prietaisų priežiūrą ir vandens apskaitą	174.41	169.30	5.11	3.02
○ Pajamos už lietaus nuotekų tvarkymą	21.93	21.00	0.93	4.43
○ Vandentiekio įvedimo pajamos	18.54	8.28	10.26	123.92
Kitos veiklos pajamos	72.58	36.68	35.90	97.88
Finansinės veiklos pajamos	0.64	0.38	0.26	68.43
Iš viso:	1764.09	1640.80	123.29	7.52

UAB „Anykščių vandenys“ 2022 m. iš pagrindinės veiklos, lyginant su 2021 m., uždirbo 87,13 tūkst. Eur daugiau pajamų. Daugiau pajamų gauta dėl išaugusio naujų vartotojų skaičiaus ir padidėjusių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų.

2022 m. kitos veiklos pajamos (72,58 tūkst. Eur) lyginant su 2021 m. padidėjo 97,88 %. Kitos veiklos pajamų gauta už bokštų nuomą, administracinių patalpų nuomą, kito turto pardavimą, laboratorijos padalinio darbus.

Sąnaudos. Bendrovės patiriamos sąnaudos, lyginant su 2021 m., padidėjo 21,92 % (349,51 tūkst. Eur) ir sudarė 1944,58 tūkst. Eur.

2. Lentelė. Sąnaudos


Sąnaudos, tūkst. Eur	2022 m.	2021 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, %
Pagrindinė veikla	1929,04	1580,07	348,97	22,09
Kita veikla	0,46	0,43	0,03	6,98
Finansinė investicinė veikla	15,08	14,57	0,51	3,50
Viso:	1944,58	1595,07	349,51	21,92

Didžiausią patiriamų sąnaudų dalį sudaro pagrindinės veiklos sąnaudos (1929,04 tūkst. Eur), kurios lyginant su 2021 m. padidėjo 348,97 tūkst. Eur. Didėjo ilgalaikio turto amortizacijos (2,99 tūkst. Eur), kuro (14,13 tūkst. Eur), elektros (184,58 tūkst. Eur), mokesčių (13,03 tūkst. Eur), darbo užmokesčio (88,29 tūkst. Eur), medžiagų (16,96 tūkst. Eur) sąnaudos.

Finansinės – investicinės veiklos sąnaudos lyginant su 2021 m. padidėjo 0,51 tūkst. Eur dėl padidėjusių paskolų palūkanų sąnaudų.

Veiklos rezultatai. Bendrovė 2022 m. veikė nuostolingai. 2022 m. nuostolis -180,49 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 m. (pelnas 45,7 tūkst. Eur.) pelno/nuostolio pokytis 226,19 tūkst. Eur. Pagrindė nuostolį sąlygojo ženkliai ir neplanuotai išaugusios energetikos kainos. Vien už elektros energiją įmonė patyrė 184,58 tūkst. Eur daugiau sąnaudų, nei 2021m.

Grafike pateiktas pelno/nuostolių kitimas per paskutinius aštuonerius metus.

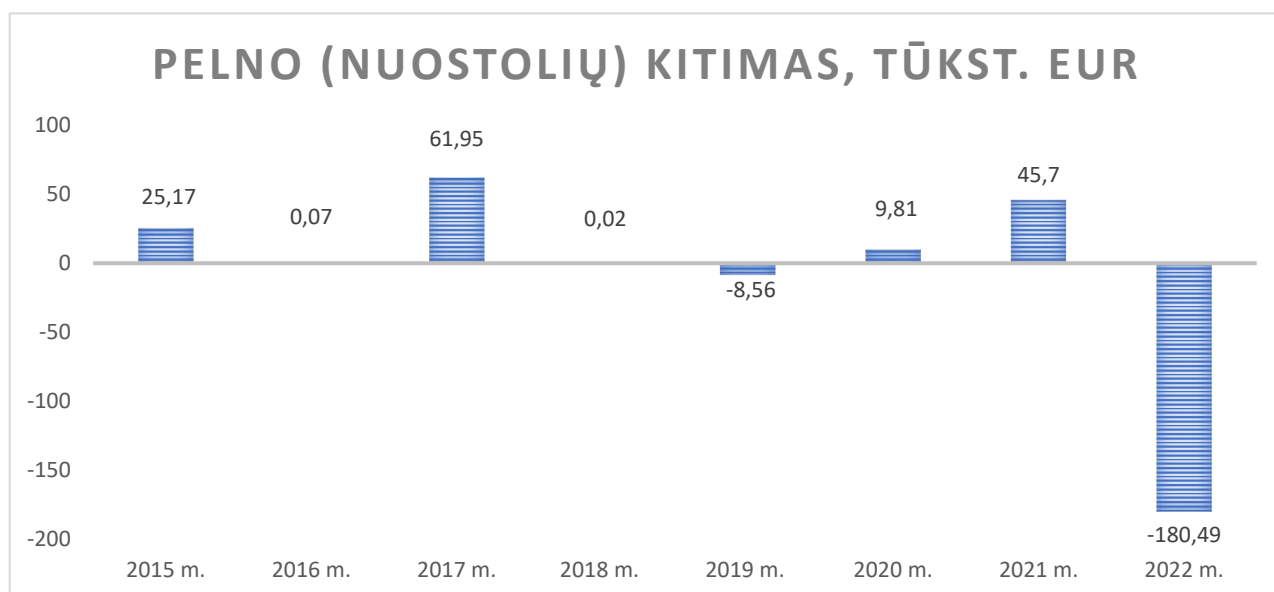

VIII SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS TIKSLAMS

Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pagal žemiau numatytus rodiklius. Bendrovei pasiekus 6 rodiklius iš 9 nustatytų, laikoma, kad Bendrovė įvykdė nustatytus tikslus ir jai keliamus strategijos įgyvendinimo reikalavimus.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Siektinų rodiklių įvykdymas
1	2	3	4
1.	Bendrovės veiklos pelningumas	Grynasis pelningumas ne mažesnis nei 1 %	Bendrovės veiklos pelningumas -9,29 %
2.	Bendrovės veiklos efektyvumas	Vandens netektys tenkančios išgaunamo vandens kiekiui ne daugiau 20 %	Vandens netektis 11,51 %
3.	Investicijos, mažinančios bendrovės sąnaudas, gerinančios paslaugų kokybę ir darbuotojų darbo sąlygas	Ne mažiau 150 000 Eur. per metus	358,08 tūkst. Eur.
4.	Paslaugų apimtys didėjimas	Naujų vartotojų prijungimas prie esamų tinklų - ne mažiau 40 vartotojų per metus	165 nauji vartotojai
5.	Pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis - aplinkos ekologijos gerinimas	Iki reikalaujamų normų išvaloma į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų dalis Anykščių rajono savivaldybėje - 100 %	Išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršija išmetamų teršalų ribinių verčių nustatytų taršos leidimuose, išleidžiamos nuotekos į gamtinę aplinką išvalytos iki nustatytų normų
6.	Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas	Geriamo vandens kokybės atitikimas HN24:2017 (Vandentiekio skirstomųjų tinklų vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros plano įgyvendinimas)	Tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka HN 24:2017 reikalavimus. Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas.

1	2	3	4
7.	Eksploatuojamo tinklo patikimumas	Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas, ne mažiau 30 vnt. per metus	34
8.	Darbuotojų motyvacijos stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas	Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos kėlimo/ profesinio mokymo kursuose skaičius, ne mažiau 5 darbuotojų (10 % visų darbuotojų)	37 %
9.	Komunikacija su klientais	Vartotojų apklausa (visuomenės nuomonė apie įmonės atliekamas paslaugas), ne mažiau 1 vnt.	2

IX SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

Metinių finansinių ataskaitų auditą atlieka UAB „Analitika“. 2022 m. finansinių ataskaitų audito atlikimo terminas 2023 m. kovo 15 d.

X SKYRIUS

RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

UAB „Anykščių vandenys“ 2021–2025 m. veiklos strateginiame plane, sutrikimų šalinimo ir/ar prevencijos įgyvendinimo priemonių plane, ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra nustačiusi grėsmes, galinčias daryti įtaką Bendrovės veiklai bei numačiusi prevencines priemones grėsmių šalinimui. Bendrovėje nuolat analizuojami rizikos veiksniai ir priimami prevenciniai sprendimai.

XI SKYRIUS

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2023 m. prioritetiniais tikslais Bendrovė laiko šių priemonių vykdymą:

- užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą;

- siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų nustatytus paslaugų kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus, bei būtų prieinamos kuo didesniai gyventojų skaičiui;
- kokybiškai, efektyviai ir laiku įsisavinti gautas paramos fondų lėšas, sėkmingai vykdant ES investicinių projektų įgyvendinimą;
- skatinti naujus vartotojus jungtis prie pastatytų naujų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų;
- sėkmingai įgyvendinti suplanuotus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus;
- mažinti klientų įsiskolinimus už pateiktą geriamąjį vandenį ir priimtas bei išvalytas nuotekas;
- intensyvuoti apskaitos prietaisų kontrolę;
- siekti, kad Bendrovės vykdoma veikla būtų pelninga.

Direktorius

Egidijus Šileikis