



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ANYKŠČIŲ VANDENYS“
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2022 m.

T U R I N Y S

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ	3
BENDROVĖS VADOVO ŽODIS	3
<i>I SKYRIUS</i>	
BENDROVĖS STRATEGIJA IR TIKSLAI.....	3
<i>II SKYRIUS</i>	
VYKDOMOS APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA.....	4
<i>III SKYRIUS</i>	
INFORMACIJA APIE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKĄ IR PAGRINDINES KLIENTŲ GRUPES	4
<i>IV SKYRIUS</i>	
PERSONALAS, ATLYGINIMŲ POLITIKA.....	4
<i>V SKYRIUS</i>	
PAGRINDINIAI ĮVYKIAI TURĖJĘ ESMINĖS REIKŠMĖS BENDROVĖS VEIKLAI	5
<i>VI SKYRIUS</i>	
DALYVAVIMAS INVESTICINIUIOSE PROJEKTUOSE.....	6
<i>VII SKYRIUS</i>	
FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ.....	7
<i>VIII SKYRIUS</i>	
PASIEKTŲ REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS TIKSLAMS.....	13
<i>IX SKYRIUS</i>	
INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ.....	14
<i>X SKYRIUS</i>	
RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS.....	15
<i>XI SKYRIUS</i>	
VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS.....	15
<i>XII SKYRIUS</i>	
INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS ĮVYKUSIUS PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	15

INFORMACVIJA APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių vandenys”
Bendrovės kodas	154138664
Buveinės adresas	Liudiškių g. 28, LT-29126 Anykščiai
Isteigimo data	UAB „Anykščių vandenys“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1991 m. rugsėjo 16 d.
Bendrovės vadovas	Direktorius Egidijus Šileikis
Išstatinis kapitalas, akcijų pokytis	Bendrovės išstatinis kapitalas yra 12 565 747,85 Eur.
Pagrindinė veikla	Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK2): Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36); Nuotekų valymas (37).

BENDROVĖS VADOVO ŽODIS

2021 metai įmonei buvo vystymosi, pokyčių ir iššūkių metai. Toliau vykdėme pradėtus darbus. Įgyvendiname Europos sąjungos fondų lėšomis finansuojamus projektus. Teigiami veiklos rezultatai rodo, kad einame tinkama linkme. Ateinančiais metais tęsime pradėtus darbus, stengsimės prijungti naujus vartotojus, gerinsime aptarnavimo kokybę, bei užtikrinsime, kad mūsų teikiamos paslaugos atitiktų visus keliamus reikalavimus.

Viliuosi, kad dirbdami uoliai, skaidriai bei nuosekliai pateisinsime vartotojų poreikius ir lūkesčius. Pagarbiai norėčiau padėkoti savo kolegoms, dirbantiems įmonėje, už jų kasdienį darbą, profesionalumą ir pagalbą 2021 metais.

I SKYRIUS

BENDROVĖS STRATEGIJA IR TIKSLAI

Vadovaujantis Bendrovės 2021–2025 metų strateginiu planu ir raštu dėl Anykščių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Anykščių vandenys“ pagrindiniai Bendrovės siekiai yra užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės veiklą, tinklo patikimumą, aukštą paslaugų kokybę, esamų klientų aptarnavimą, saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje ir šių paslaugų plėtrą.

Strateginiai veiklos tikslai:

- Užtikrinti bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę;
- Didinti eksploatuojamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumą;
- Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą;
- Būti pažangos siekiančia ir profesionalia įmone.

II SKYRIUS

VYKDOMOS APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams, darant mažiausią poveikį aplinkai.

Bendrovės aplinkos politika:

- Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitikties įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą;
- Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos gerinimo;
- Taupyti ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius;
- Taikyti prevencines priemones, siekiant kuo mažiau teršti aplinką, orą ir vandenį;
- Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai darbe.

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKĄ IR PAGRINDINES KLIENTŲ GRUPES

Bendrovės teikiamų paslaugų teritorija – Anykščių rajono savivaldybė.

2021 m. UAB „Anykščių vandenys“ teikė paslaugas 8 244 vnt. vartotojų, iš jų:

3 640 vnt. - daugiabučių namų vartotojams,

4 306 vnt. - individualių namų vartotojams,

298 vnt. - abonentams (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir fiziniams asmenims perkantiems paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti).

IV SKYRIUS

PERSONALAS, ATLYGINIMŲ POLITIKA

Bendrovės vadovas – direktorius. Nuo 2021 m. balandžio mėn. direktoriaus pareigas eina Egidijus Šileikis. Direktorius vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą, siekdamas stabilaus ir efektyvaus Bendrovės darbo.

2021 m. gruodžio 31 dieną Bendrovėje dirbo 50 darbuotojų.

Vidutinis UAB „Anykščių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis 2021 m.

Eil. Nr.	Darbuotojų pareigybių grupės	2021 m.	
		Darbuotojų skaičius	VDU (mėnesinis) Eur
1.	Administracijos vadovaujantis personalas	3	2 592,38
2.	Apskaitininkai	2	1 141,69
3.	Apskaitos prietaisų santechnikai	2	1 048,06

4.	Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalviai	13	1 075,22
5.	Elektrikai	3	1 044,95
6.	Operatoriai	7	1 003,78
7.	Kiti darbuotojai	21	11 142,94

Metinis Bendrovės darbo užmokesčio bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) fondas 2021 m. sudarė 777,12 tūkst. Eur.

Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas, tad organizuoja vidinius bei išorinius mokymus. 2021 metus profesiniuose mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo seminaruose dalyvavo 50 darbuotojų.

V SKYRIUS

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI TURĖJĘ ESMINĖS REIKŠMĖS BENDROVĖS VEIKLAI

Nuo 2021 m. balandžio mėn. UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pereinąs eina Egidijus Šileikis.

Nuo 2021 m. lapkričio mėn. UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotojo pereinąs eina Mindaugas Trinkūnas.

2021 m. gegužės 11 d. Šaltupio g. 26, Anykščiuose (miesto pirties pastato patalpose) atidarytas **Klientų aptarnavimo centras**, kuriame vienoje vietoje aptarnaujami UAB Anykščių komunalinio ūkio, UAB „Anykščių šiluma“ ir UAB „Anykščių vandenys“ klientai. Klientų aptarnavimo centre gyventojai gali susimokėti už šių bendrovių suteiktas paslaugas, sudaryti ar atnaujinti paslaugų teikimo sutartis bei gauti aktualią informaciją

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. Nr. 1-AĮ-578 įsakymu (DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMO IR ĮSTATŲ PAKEITIMO), sumažino UAB „Anykščių vandenys“ (kodas 154138664) įstatinį kapitalą 699 398,22 Eur (šešiasdešimt devyniais tūkstančiais trimis šimtais devyniasdešimt aštuoniais eurai, dvidešimt dviem centais), anuliuojant 2 411 718 (du milijonu keturis šimtus vienuolika tūkstančių septynis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcijų, vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-316 (SPRENDIMAS DĖL INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO), perdavė Pagirių kaime, Anykščių sen. esančius vandentiekio tinklus su vandens bokštu ir arteziniu gręžiniu.

2021 m. gegužės 18 d. pasirašyta Rangos sutartis dėl pagrindinės nuotekų siurblynės, esančios Žvejų g. 68 b, Anykščiai, remonto darbų, su UAB „Statovita“, kurios vertė 106,2 tūkst. Eur.

VI SKYRIUS

DALYVAVIMAS INVESTICINIULOSE PROJEKTULOSE

UAB „Anykščių vandenys“ dalyvauja investiciniame projekte pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ir antrame projekte - pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, projekto vykdytojo UAB „Anykščių vandenys“ ir Anykščių rajono savivaldybės lėšų.

- 1. Projektas** „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (Sodų bendrija, „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba“. Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0007.

Projektą sudaro dvi veiklos: tai „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (Sodų bendrija, „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statybos darbai“ – sutarties vertė 1 193,3 tūkst. Eur, kuris jau yra įgyvendintas ir antra šio projekto veiklos dalis – vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija Anykščių mieste ir rajone. Šiuos darbus atlieka Valstybės įmonė „Valstybės žemės fondas“. Sutarties vertė 61,8 tūkst. Eur. Mieste ir rajone turi būti inventorizuota apie 41 km tinklų, tame skaičiuje apie 25 km vandentiekio ir 16 km nuotekų tinklų.

- 2. Projektas** „Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo sistemų plėtra Anykščių seniūnijos Kuniškių kaime“. Projekto Nr. 20KI-KU-19-1-05886-PR001.

Projekto tikslas – investuoti į Kuniškių kaimo vandens tiekimo infrastruktūros įrengimą ir paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą, užtikrinant gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą bei rajono aplinkos patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta palanki ir patraukli vietos aplinka, galinti prisidėti prie palankių sąlygų verslo plėtrai ir kūrimui sudarymo.

Projekto tikslinė grupė: Anykščių rajono Kuniškių kaimo gyventojai.

Projekto tikslas: nauji vandens tiekimo tinklai, naujų vandens gerinimo įrenginių statyba. Investicijos bus panaudotos Kuniškių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemos plėtrai, t. y. sukūrimui, tuo pačiu ir gerinimui, vykdant vandens gerinimo ir geležies šalinimo įrenginių statybos darbus. Bus užtikrinama tiekiamo vandens kokybė, prisidedanti prie gruntinio ir paviršinio vandens užterštumo problemų sprendimo.

Projektų veikla. Projekto „Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo sistemų plėtra Anykščių seniūnijos Kuniškių kaime“ sutarčių vertė 205,2 tūkst. Eur: UAB „Infes technologijos“ vykdė Kuniškių k. vandens gerinimo įrenginių statybos darbus, kurių vertė yra 81,7 tūkst. Eur ir UAB „Projektų valdymo agentūra“ vykdė Kuniškių k. vandentiekio tinklų statybos darbus, kurių vertė – 123,5 tūkst. Eur. Įgyvendinus projektą, pastatyta nauji vandens gerinimo įrenginiai ir nutiesta 3,15 km naujų vandentiekio tinklų, prie kurių turi galimybę prisijungti 73 Kuniškių kaimo gyventojai.

3. Projektas „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų pagal 2021-08 Nr. LAAIF-AM-FK01 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e.“ (gyventojų ekvivalentas).

Projektu numatyta prijungti 23 gyvenamuosius būstus prie Anykščių mieste esančių centralizuotų nuotekų tinklų. Jų prijungimui preliminariai reikės pakloti apie 325 m nuotekų tinklų, iš kurių apie 21 m planuojami slėginiai. Bendra projekto vertė – 66,6 tūkst. Eur. Šių metų pradžioje su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) pasirašyta Subsidijos teikimo sutartis, pagal kurią APVA įsipareigojo suteikti 48,3 tūkst. Eur subsidiją projekto įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėnesių.


Įgyvendinus projektą, sumažės netvarkomų ar decentralizuotai tvarkomų nuotekų kiekis Anykščių aglomeracijoje. Projektas užtikrins Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymą.

VII SKYRIUS

FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Vandens gavyba. UAB „Anykščių vandenys“ eksploatuoja 35 vandenvietes. Iš Anykščių miesto vandenvietės geriamasis vanduo tiekiamas Anykščių miestui, Ažuozerių, N. Elmininkų ir Vėjališkio gyvenvietėms. Iš Smėlynės vandenvietės vanduo tiekiamas Smėlynės, Troškūnų ir Vaidlonių gyvenvietėms. Iš Janušavos vandenvietės vanduo tiekiamas Kavarsko m., Daujočių ir Janušavos gyvenvietėms.


2021 m. išgauta 552,868 tūkst. m³ vandens. Realizuota 467,453 tūkst. m³ vandens. Lyginant su 2020 m. vandens išgavimas sumažėjo 16,699 tūkst. m³, realizacija sumažėjo 0,818 tūkst. m³.

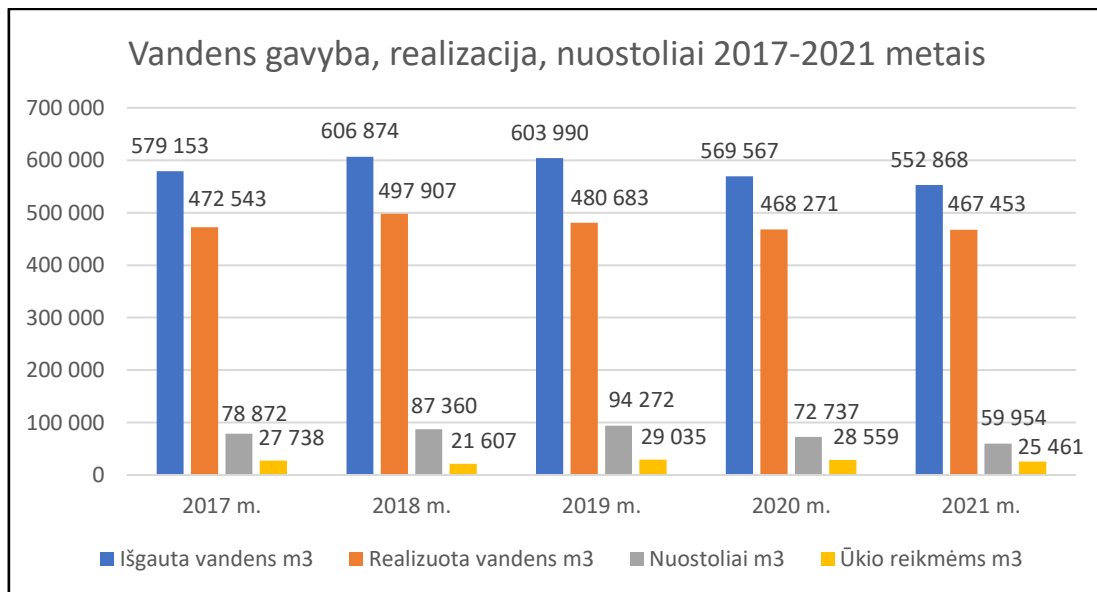

2021 m. Vandens netektis sudarė 10,84 % (59,954 tūkst. m³). Lyginant su 2020 m. vandens netektis sumažėjo 1,93 %.

25,461 tūkst. m³ (5 % viso išgauto vandens) panaudota vandenviečių ir nuotekų valyklos technologinėms reikmėms, tinklų plovimui, gaisrų gesinimui.

Vandentiekio tinklai. Šiuo metu UAB „Anykščių vandenys“ eksploatuoja 263 km vandentiekio tinklų. Prie vandentiekio tinklų prijungti 232 hidrantai. Vandens tiekimo paslauga naudojami 7825 vartotojai. 2021 m. prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 173 nauji vartotojai. Vartotojai jungėsi Anykščių m., Kurklių k., Kuniškių k., Keblonių k., SB „Šaltupys“ ir kitose gyvenvietėse.

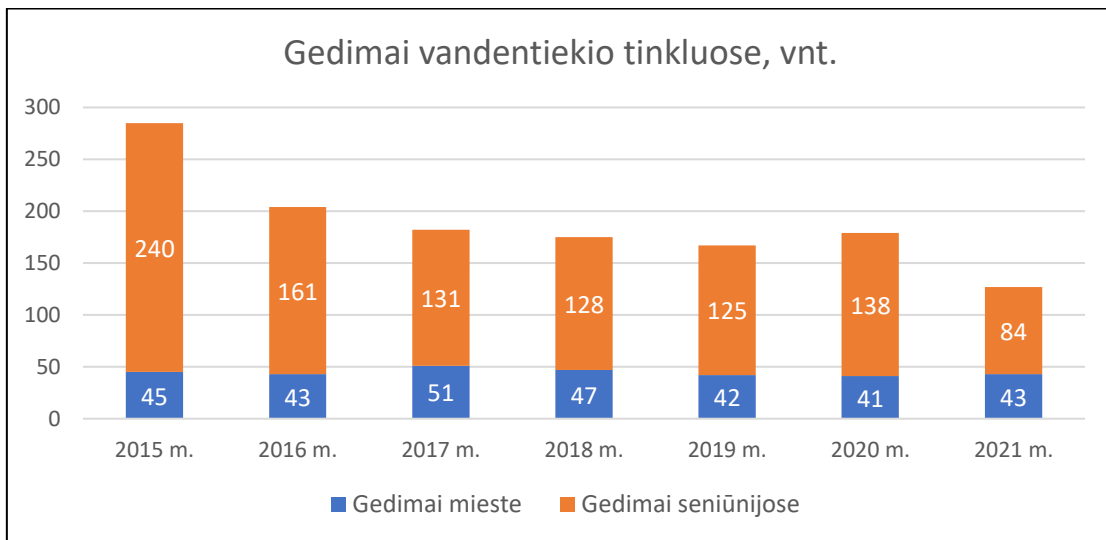

2021 m. vandentiekio tinkluose įvyko 127 gedimai: kaimuose - 84 gedimai (77 %), Anykščių mieste - 43 gedimai. Pagrindinės avarijų priežastys: vamzdynai pakloti neparuošus pagrindo, dalis vamzdynų plieniniai, kurie veikiami išorinių veiksnių surūdijo, ketinių vamzdžių sandūros užpildytos virve, kuri supuvo, plastmasiniai vamzdynai sujungti metaliniais trišakiais ir movomis, kurie surūdijo.

Vandens kokybė. 2021 metais buvo paimti 190 A grupės (mikrobiniai rodikliai - žarninės lazdelės, indikatoriniai - koliforminės bakterijos, kolonijas sudarantys vienetai 22° C, spalva, drumstumas, skonis, kvapas, vandenilio jonų koncentracija, savitas elektros laidis) geriamojo vandens mėginiai ir nustatyti 1710 rodikliai. B grupės (mikrobiniai rodikliai - žarninių enterokokų skaičius 100 ml.; indikatoriniai - aluminis, amonis, chloridas, bendroji geležis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, natris, parametrų vertės; cheminiai toksiniai - švinas, gyvsidabris, nikelis, nitratas, nitritas, aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas, kiti pesticidai, pesticidų suma, daugiakiliai aromatiniai angliavandeliniai, selenas, tetrachloretenas ir trichloretenas, haloformų suma) buvo paimta 97 mėginiai ir ištirta 5630 rodiklių. Tyrimai atliekami UAB „Ukmergės vandenys“, UAB „Vandens tyrimai“ ir Radiacinės saugos centro laboratorijose.


Šiuo metu UAB „Anykščių vandenys“ eksploatuoja 27 vandens gerinimo stotis. 2021 m. nugeležinimo stotyse išvalyto vandens realizuota 461,581 tūkst. m³, tai sudaro 98,7 % viso

realizuoto vandens. Kuniškių gyvenvietėje 2021 m. pradėta eksploatuoti nauja vandens gerinimo stotis.


Nuotekų surinkimas. Anykščių rajone Bendrovė eksploatuoja 166,7 km nuotekų tinklų. Išleidžiamos į nuotakyną nuotekos patenka į Bendrovės eksploatuojamus valymo įrenginius.

Nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 6 176 vartotojai. 2021 m. prie nuotekų tinklų prisijungė 120 nauji vartotojai.

Ataskaitiniais metais nuotekų tinkluose įvyko 226 gedimai (didžioji dalis – užsikišimai): kaimuose – 25 gedimai, Anykščių mieste – 201 gedimas (89 %).

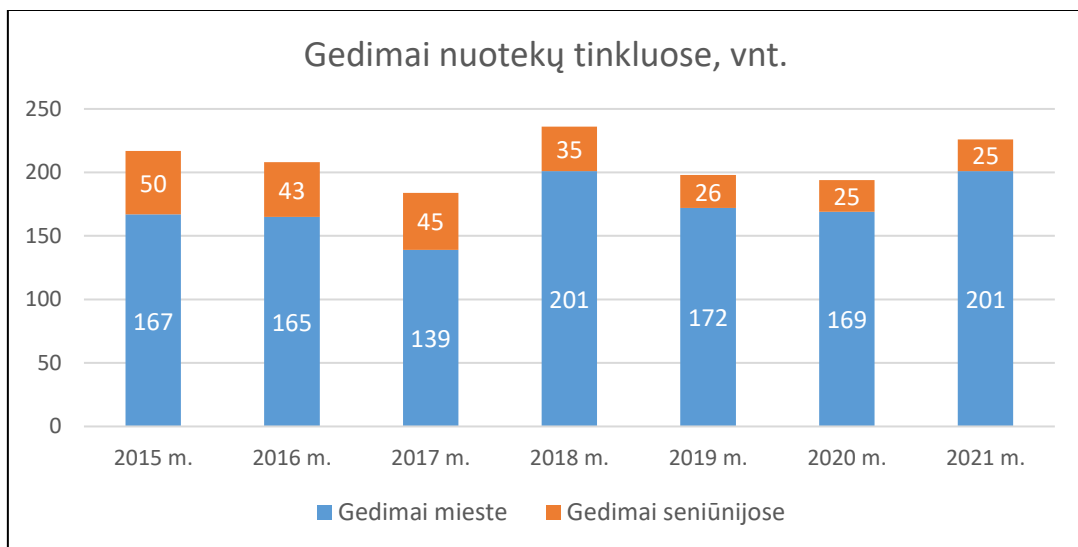

Nuotekų valymas ir nuotekų valymo kokybė. Bendrovė eksploatuoja 11 nuotekų valymo įrenginių. 2021 m. buitinių ir gamybinių nuotekų išvalyta 677,468 tūkst. m³, iš jų 87 %, t. y. 600,072 tūkst. m³ (2020 m. 559,965 tūkst. m³) Anykščių miesto valymo įrenginiuose.

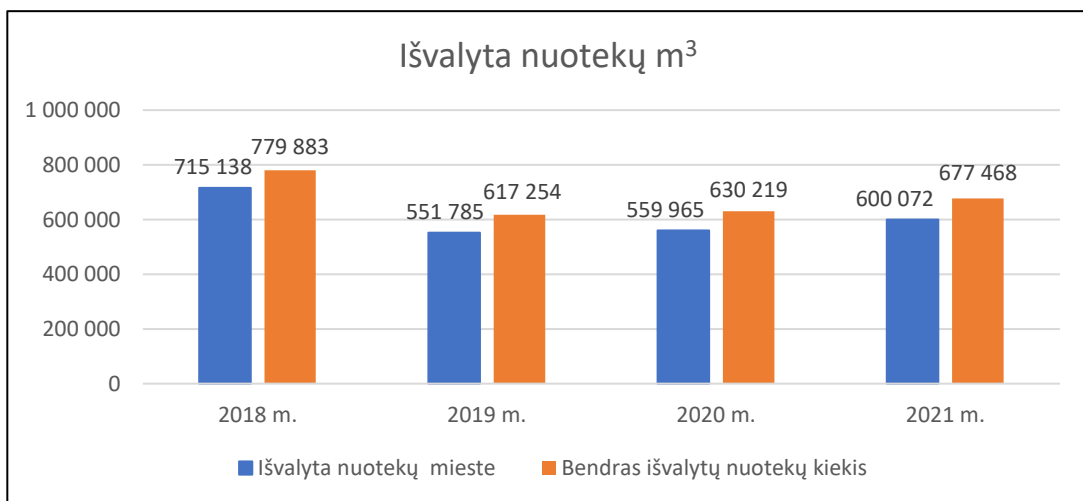


Anykščių miesto valymo įrenginių išvalymo kokybę kontroliuojama pagal 4 taršos parametrus: BDS7, bendrą azotą, bendrą fosforą ir Di (2-etilheksil) - ftalatus. 2021 m. Anykščių miesto valymo įrenginių nuotekų išvalymo kokybę atitiko taršos leidime nustatytus reikalavimus.

1. Lentelė. Valymo įrenginių išvalymo kokybė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose	Metinė LT	Išvalymo efektyvumas %
1.	BDS7	t	2,3211	16,15	98
2.	Bendrasis azotas	t	6,8034	14,25	81
3.	Bendrasis fosforas	t	0,2887	1,9	94
4.	Di (2-etilheksil)-ftalatas	t	0,0002	0,00438	Nenustatomas

Per 2021 metus nuotekų laboratorijoje iš viso atlikta 4180 nuotekų tyrimų. Iš jų 3780 – tiriant valymo įrenginių ėminius, 80 – tiriant paviršinius ėminius ir 320 – užsakovieji, tiriant kitų įmonių nuotekų ir paviršinių vandenų kokybę.

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų vartojimas. Lyginant su 2020 m., 2021 m. vandens realizacija sumažėjo 0,814 tūkst. m³ (-0,2 %) (realizuota 467,452 tūkst. m³ vandens) iš jų rajono gyventojų vandens suvartojimas augo 19,181 tūkst. m³, tačiau 19,995 tūkst. m³ mažiau suvartojo kiti abonentai: įmonės, įstaigos ir organizacijos.

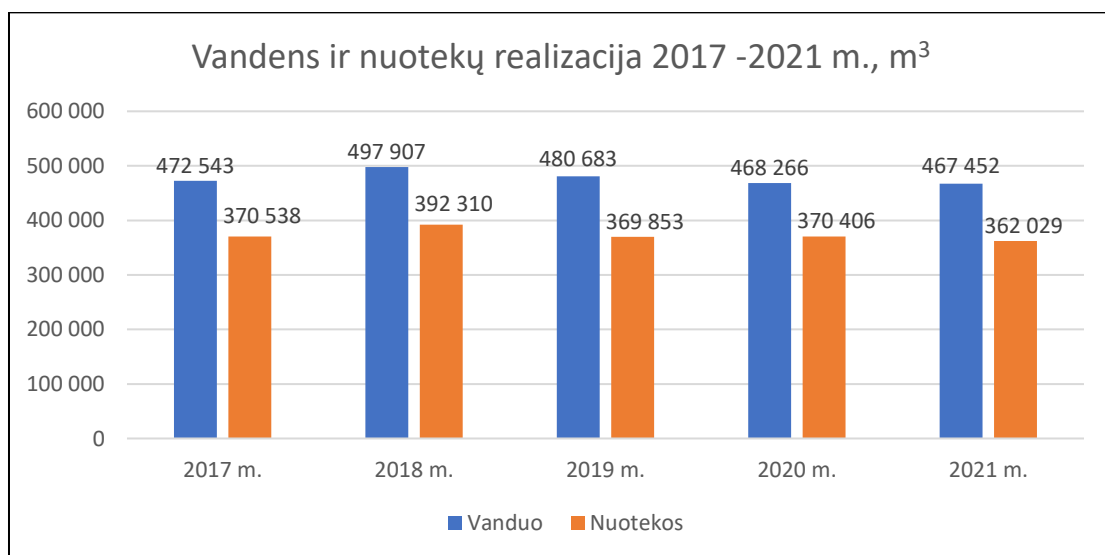

Nuotekų realizacijos kiekis lyginant su 2020 m. krito 8,377 tūkst. m³ (0,1 %) (realizuota 362,029 tūkst. m³ nuotekų), iš jų 13,082 tūkst. m³ nuotekų gauta daugiau iš gyventojų, o 21,21 tūkst. m³ mažiau iš įmonių, įstaigų ir organizacijų.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir eksploatacija. 2021 m. naujai įrengta 252 vnt. vandens apskaitos prietaisų.

Šiuo metu 22 vnt. vartotojų ir abonentų apskaitos prietaisų neturi. Neturintiems apskaitos prietaisų vartotojams ir abonentams suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal normas.

2021 m. pakeista 1 017 vnt. ir metrologiškai patikrinta 85 vnt. geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose, individualiuose namuose ir įmonėse.

Teikiamų paslaugų kainos. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kiekvienais metais.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. O3E- 94 „Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ buvo suderintos ir Tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-902 „Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ nustatytos vienašališkai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-94 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė Bendrovės naujas su Taryba suderintas, perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Investicijos. 2021 m. bendrovėje atlikta darbų ir įsigyta turto už 286,253 tūkst. Eur. Iš to skaičiaus investuota:

- į vandens gavybą ir ruošimą - 67,50 tūkst. Eur, iš kurių 13,50 tūkst. Eur bendrovės lėšos;
- į vandens tiekimą – 114,097 tūkst. Eur, iš kurių 45 726 Eur bendrovės lėšos;

2021 m. įsigyti 4 automobiliai, kurių vertė 62,1 tūkst. Eur. Buvo įsigyti 6 nuotekų siurbliai, kurių vertė 35,3 tūkst. Eur. Bei kitas ilgalaikis turtas (kompiuterinė įranga, kolorimetras, orapūtė ir kt.), kurių vertė 7,256 tūkst. Eur.

Skolos. 2021 metais už suteiktas paslaugas bendra skola Bendrovei padidėjo nuo 169,5 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d.) iki 202,5 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d.). Teisminės skolos sumažėjo nuo 44,1 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d.) iki 40,6 tūkst. Eur. Bendros skolos padidėjimą Bendrovei lėmė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbta ekstremali situacija „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. Įmonės darbuotojai dėl judėjimo apribojimų neturėjo galimybių patikrinti klientų skaitiklių parodymų.

Per 2021 m. antstolių išieškota ir Bendrovei pervesta suma – 3,5 tūkst. Eur.

Bendrovė su tiekėjais ir rangovais atsiskaito laiku, praterminuotų skolų neturi.

Pajamos. 2021 metais iš viso gauta 1640,8 tūkst. Eur pajamų. Iš pagrindinės veiklos – 1603,7 tūkst. Eur.

2. Lentelė. Pajamos

Pajamos, tūkst. Eur	2021 m.	2020 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, %
Pagrindinės veikos pajamos:	1603.74	1597.51	6.23	0.39
○ Pajamos už vandens tiekimą	568.52	638.60	-70.08	-10.98
○ Pajamos už nuotekų tvarkymą	816.06	755.94	60.12	7.96
○ Pajamos už nuotekų surinkimą asenizacijos transporto priemonėmis	20.58	22,38	-1.80	-8.05
○ Pajamos už apskaitos prietaisų priežiūrą ir vandens apskaitą	169.30	151.97	17.33	11.41
○ Pajamos už lietaus nuotekų tvarkymą	21.00	15.26	5.74	37.62
○ Vandentiekio įvedimo pajamos	8.28	13.36	-5.08	-38.03
Kitos veiklos pajamos	36.68	23.49	13.19	56.16
Finansinės veiklos pajamos	0.38	1.65	-1.27	-76.97
Iš viso:	1640.80	1622.65	18.15	1.12

UAB „Anykščių vandenys“ 2021 m. iš pagrindinės veiklos, lyginant su 2020 m., uždirbo 6,23 tūkst. Eur daugiau pajamų. Daugiau pajamų gauta dėl išaugusio naujų vartotojų skaičiaus.

2021 m. kitos veiklos pajamos (36,68 tūkst. Eur) lyginant su 2020 m. padidėjo 56,16 %. Kitos veiklos pajamų gauta už bokštų nuomą, administracinių patalpų nuomą, kito turto pardavimą, laboratorijos padalinio darbus.

Sąnaudos. Bendrovės patiriamos sąnaudos, lyginant su 2020 m., sumažėjo 1,11 % (17,78 tūkst. Eur) ir sudarė 1595,07 tūkst. Eur.


3. Lentelė. Sąnaudos

Sąnaudos, tūkst. Eur	2021 m.	2020 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, %
Pagrindinė veikla	1580,07	1596,08	-16,01	-1,01
Kita veikla	0,43	1,04	-0,61	-58,66
Finansinė investicinė veikla	14,57	15,73	-1,16	-7,38
Viso:	1595,07	1612,85	-17,78	-1,11

Didžiausią patiriamų sąnaudų dalį sudaro pagrindinės veiklos sąnaudos (1580,07 tūkst. Eur), kurios lyginant su 2020 m. sumažėjo 16,01 tūkst. Eur. Didėjo ilgalaikio turto amortizacijos, kuro, elektros, mokesčių sąnaudos. Mažėjo remonto darbų, medžiagų, darbo užmokesčio ir kitos sąnaudos.

Finansinės – investicinės veiklos sąnaudos lyginant su 2020 m. sumažėjo 1,16 tūkst. Eur dėl sumažėjusių paskolų palūkanų sąnaudų.

Veiklos rezultatai. Bendrovė 2021 m. veikė pelningai. 2021 m. pelnas iki apmokestinimo – 45,7 tūkst. Eur, grynas pelnas – 45,7 tūkst. Eur. Grafike pateiktas pelno/nuostolių kitimas per paskutinius septynerius metus.

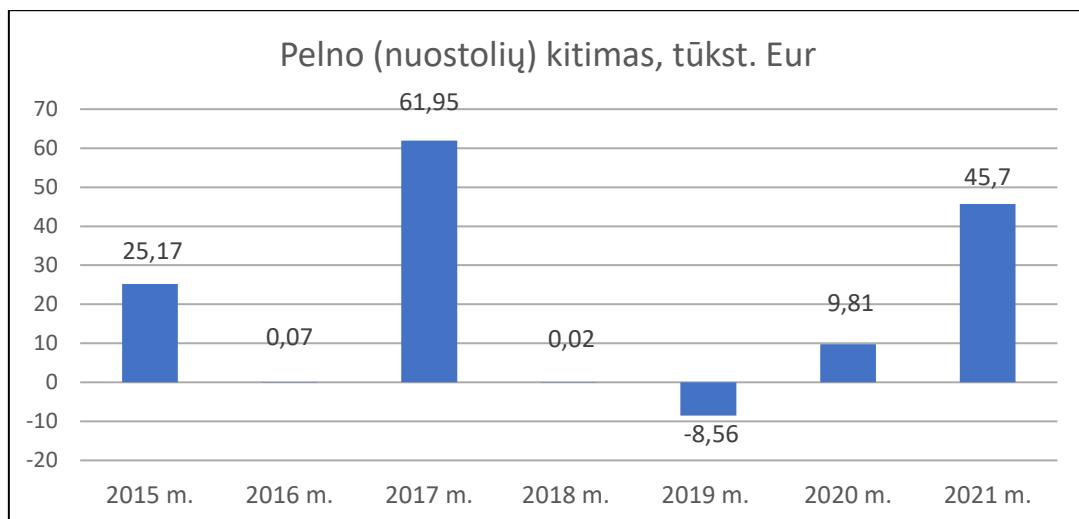

Iš pateiktų duomenų matyti, kad įmonės veikla vykdoma teisingai. Bendrovė pasiekusi teigiamą pelną, kuris 2019 m. buvo neigiamas. Pasiekti veiklos rezultatai atitinka Bendrovės sau išsikeltus tikslus: didėja Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų skaičius, modernizuojami įrenginiai ir įranga, veikla nenuostolingai.

VIII SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS TIKSLAMS

Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pagal žemiau numatytus rodiklius. Bendrovei pasiekus 6 rodiklius iš 9 nustatytų, laikoma, kad Bendrovė įvykdė nustatytus tikslus ir jai keliamus strategijos įgyvendinimo reikalavimus.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Siektinų rodiklių įvykdymas
1	2	3	4
1.	Bendrovės veiklos pelningumas	Grynasis pelningumas ne mažesnis nei 1 %	Bendrovės veiklos pelningumas 2,79 %
2.	Bendrovės veiklos efektyvumas	Vandens netektys tenkančios išgaunamo vandens kiekiui ne daugiau 20 %	Vandens netektis 10,84 %
3.	Investicijos, mažinančios bendrovės sąnaudas, gerinančios paslaugų kokybę ir darbuotojų darbo sąlygas	Ne mažiau 150 000 Eur. per metus	286,253 tūkst. Eur.

1	2	3	4
4.	Paslaugų apimtys didėjimas	Naujų vartotojų prijungimas prie esamų tinklų - ne mažiau 40 vartotojų per metus	176 nauji vartotojai
5.	Pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis - aplinkos ekologijos gerinimas	Iki reikalaujamų normų išvaloma į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų dalis Anykščių rajono savivaldybėje - 100 %	Išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršija išmetamų teršalų ribinių verčių nustatytų taršos leidimuose, išleidžiamos nuotekos į gamtinę aplinką išvalytos iki nustatytų normų
6.	Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas	Geriamo vandens kokybės atitikimas HN24:2017 (Vandentiekio skirstomųjų tinklų vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros plano įgyvendinimas)	Tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka HN 24:2017 reikalavimus. Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas.
7.	Eksplatuojamo tinklo patikimumas	Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas, ne mažiau 30 vnt. per metus	35
8.	Darbuotojų motyvacijos stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas	Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos kėlimo/ profesinio mokymo kursuose skaičius, ne mažiau 5 darbuotojų (10 % visų darbuotojų)	12 %
9.	Komunikacija su klientais	Vartotojų apklausa (visuomenės nuomonė apie įmonės atliekamas paslaugas), ne mažiau 1 vnt.	2

IX SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

Metinių finansinių ataskaitų auditą atlieka UAB „Apdaira“. 2021 m. finansinių ataskaitų audito atlikimo terminas 2021 m. kovo 15 d.

X SKYRIUS

RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

UAB „Anykščių vandenys“ 2021–2025 m. veiklos strateginiame plane, sutrikimų šalinimo ir/ar prevencijos įgyvendinimo priemonių plane, ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra nustačiusi grėsmes, galinčias daryti įtaką Bendrovės veiklai bei numačiusi prevencines priemones grėsmių šalinimui. Bendrovėje nuolat analizuojami rizikos veiksniai ir priimami prevenciniai sprendimai.

XI SKYRIUS

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2022 m. prioritetiniais tikslais Bendrovė laiko šių priemonių vykdymą:

- užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą;
- siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų nustatytus paslaugų kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus, bei būtų prieinamos kuo didesniai gyventojų skaičiui;
- kokybiškai, efektyviai ir laiku įsisavinti gautas paramos fondų lėšas, sėkmingai vykdant ES investicinių projektų įgyvendinimą;
- skatinti naujus vartotojus jungtis prie pastatytų naujų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų;
- sėkmingai įgyvendinti suplanuotus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus;
- atlikti Pagirių k. vandenvietės prijungimą prie Anykščių miesto vandenvietės tinklų;
- mažinti klientų įsiskolinimus už pateiktą geriamąjį vandenį ir priimtas bei išvalytas nuotekas;
- intensyvinti apskaitos prietaisų kontrolę;
- siekti, kad Bendrovės vykdoma veikla būtų pelninga.

XII SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS ĮVYKUSIUS PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

2022 m. sausio 20 d. pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“ subsidijavimo. Projekto vertė – 66,6 tūkst. Eur.

UAB „Anykščių vandenys“ (toliau - Bendrovė) prašymu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. vasario 17 d. priėmė nutarimą dėl Bendrovės perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. Šiuo nutarimu perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galios 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

Direktorius

Egidijus Šileikis